



KZ.T.16.2138

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ТОО «ONTUSTIK KAZ-LENZ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.16.2138

от «28» декабря 2023 г.

Протокол испытаний №2723 от 19.01.2024 г.

1	Дата проведения испытаний	"19" января 2024 года
2	Наименование организации, проводившей испытания	Испытательная лаборатория ТОО "ONTUSTIK KAZ-LENZ", г. Шымкент, ул. Ташенова 77. 87767235021
3	Наименование, адрес и телефон организации – заказчика	ТОО "Entec PRO KZ" г. Шымкент, ул. Торекулова, 3-2
4	Основание для проведения испытаний	Заявка №2723 от 16.01.2024 г.
5	Наименование (вид) огнезащитного средства (сведения об изготовителе, товарный знак и маркировка огнезащитного средства)	«Негорин-МС-Д» . Изготовитель: ООО «Трансформер». Нижегородская область, г. Дзержинск, Восточный промрайон Химмаш, 9ый км восточного шоссе, здание №1. ТУ 2499-002-52470838-2011.
6	Наименование нормативной и (или) технической документации	СТ РК 615-1-2011 (часть1) «Составы вещества огнезащитные», средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия
7	Номер партии, дата изготовления	Партия №1508 от 15.08.23.
8	Наименование и адрес организации проводившей огнезащитную обработку	ТОО "Entec PRO KZ" г. Шымкент, ул. Торекулова, 3-2
9	Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты	Деревянные конструкции кровли здания ГККП «Ясли-сад «Куншуак» расположенной по адресу: Туркестанская область, Сайрамский район, Аксукементский с.о., с.Аксу, улица Жібек жолы, д. 128
10	Состояние объекта огнезащиты (отобранных образцов)	В результате визуального осмотра внешний вид соответствует требованиям п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
11	Способ огнезащитной обработки, площадь обработки, условия эксплуатации	Поверхностная пропитка 667м ² . в соответствии с нормативно- технической документацией
12	Метод проведения испытаний	п.п. 9.4.10.4 СТ РК 615-1-2011
13	Условия проведения испытаний	Температура окружающей среды + 18°С Относительная влажность 48%

14	Метод отбора образцов	п.п. 9.4.10.3 СТ РК 615-1-2011
15	Дата отбора образцов	17.01.2024 г.
16	Результат испытаний:	

№ п/п	Явления	Норма по НД	Фактически
	1 образец - четвертая стропила с левой стороны торца от входа 2 образец - восьмая стропила с правой стороны торца от входа 3 образец - двенадцатая стропила с левой стороны торца от входа 4 образец - шестнадцатая стропила с правой стороны торца от входа		
1	изменение цвета, усадка, вспучивание, коробление, тление и др.	-	Наблюдается изменение цвета, вспучивание, тление.
2	появление признаков воспламенения (пламенное горение вне зоны воздействия пламени газовой горелки)	Не наблюдается	Не наблюдается
3	самостоятельное горение образца после отключения газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
4	сквозное прогорание образца до образования отверстия	Не наблюдается	Не наблюдается
5	обугливание образца на всю глубину в зоне воздействия пламени газовой горелки	Не наблюдается	Не наблюдается
6	полное или неполное обугливание обработанной огнезащитным средством стороны образца на площади, ограниченной рамкой зажимного устройства	Не наблюдается	Не наблюдается
17	Вывод	Результаты испытаний образцов на площади 667м ² считаются положительными, так как в процессе испытаний не были зафиксированы явления указанные в п.п. 9.4.10.5 СТ РК 615 - 1 - 2011	
18	Заведующий испытательной лаборатории Испытатели:		
		Камбарбеков Р.Б. Бердишаев А.Т.	



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
САУДА ЖӘНЕ ИНТЕГРАЦИЯ МИНИСТРЛІГІ
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ КОМИТЕТІ

ҰЛТТЫҚ АККРЕДИТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ

АККРЕДИТТЕУ АТТЕСТАТЫ

Аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген

№ KZ.T.16.2138

2023 жылғы «28» желтоқсаннан
2028 жылғы «28» желтоқсанға дейін жарамды

«ONTUSTIK KAZ-LENZ»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің

сынақ зертханасы

Шымкент қаласы, Аль-Фараби ауданы,

Жумабек Ташенов көшесі, 77 үй, 25 т.е.б.

(аккредиттеу субъектісінің атауы, ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны, тұрғылықты орны)

Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде «Сынау және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес аккредиттелген.
(нормативтік құжаттың атауы)

Сәйкестікті бағалаудың объектілері: аккредиттеу саласына сәйкес өнімдерді сынау.

Аккредиттеу саласы қосымшада берілген.

Аккредиттеу жөніндегі
орган басшысы

Т. Момышев



КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИИ
МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ И ИНТЕГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации

№ KZ.T.16.2138

от «28» декабря 2023 года

действителен до «28» декабря 2028 года

Испытательная лаборатория

Товарищества с ограниченной ответственностью

«ONTUSTIK KAZ-LENZ»

город Шымкент, Аль-Фарабийский район,

улица Жумабек Ташенов, дом 77, н.п. 25

(наименование, организационно-правовая форма, место нахождения субъекта аккредитации)

аккредитован(а) в системе аккредитации Республики Казахстан на
соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие
(наименование нормативного документа)
требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий».


Объекты оценки соответствия: испытание продукции согласно
области аккредитации.

Область аккредитации приведена в приложении.

Руководитель
органа по аккредитации

Т. Момышев

Сайрам ауданы Ақсукеңт ауылдық округі
"Күншуақ бөбекжайы" МКҚК
эвакуациялық жоспары
1 кабат

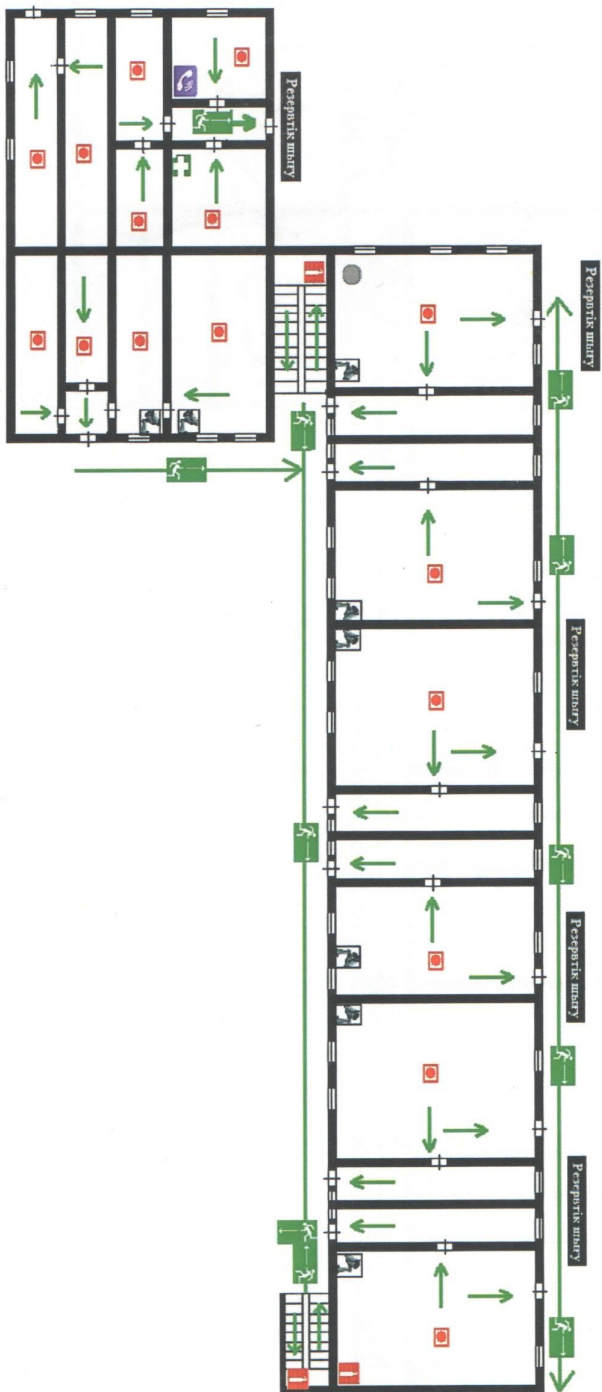


Шартты белгілер

- Электрощит
- Өрттендірігіш
- Эвакуациялық шығу
- Өрт шүлек
- Телефон
- Дәрйқұты
- Өрт лабылқакқыш
- Терезе
- Бейнебақылау камерасы
- Эвакуациялық бағытқа жүру
- Есік
- Сіз мына беттесіз

Өрт жағдайындағы әрекеттер

1. 101 телефонына хабар беру
 - Нысанға мекен-жайы
 - Өрт пайда болған орын
 - Өз аты-жөнін
2. Адамдарды кешіру
 - Қоғамдық бөлмелердегі белгілерге қарай беттеңіз
 - Зерделі тасқынды өзінен бірте шығатын
3. Мүмкіндігінше қарай өрт сентіру
 - Өртке қарсы қорғаныс қараптарын қолдану
 - Қақпақ болған жағдайда бөлмені тоқтатып шығу

Сайрам ауданы Ақсукеңт ауылдық округі
"Күншуақ бөбекжайы" МКҚК
эвакуациялық жоспары
2 кабат

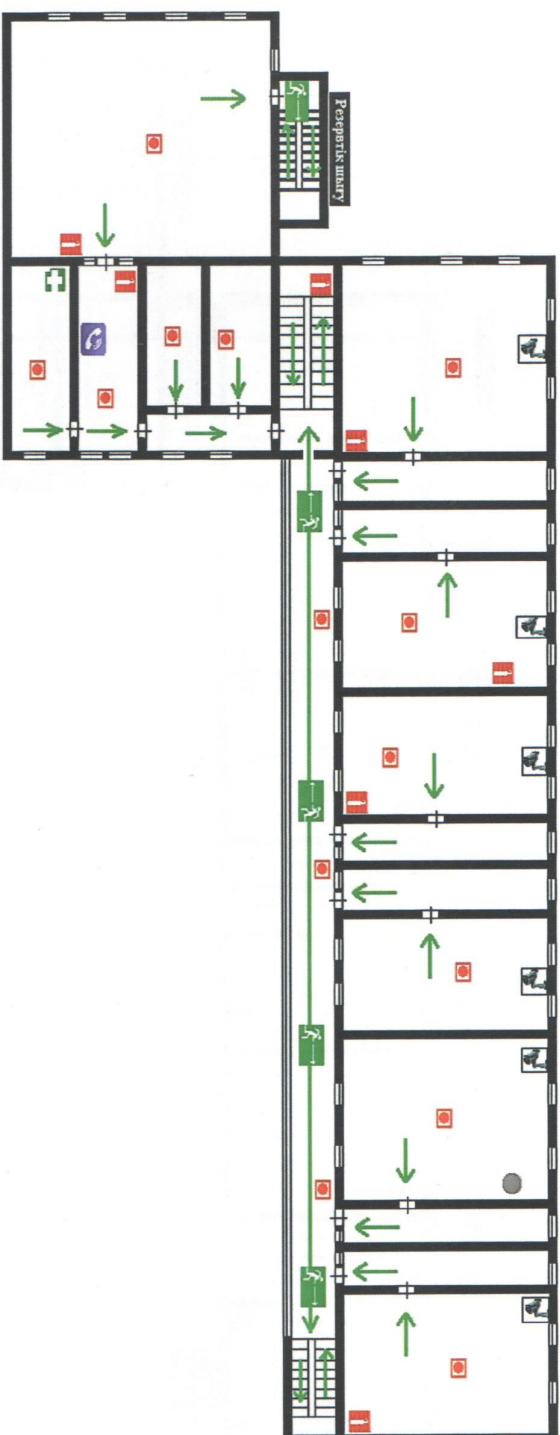

Шартты белгілер

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| ▲ Электрроши | ■ Өрт сөндірілтіш |
| → Эвакуациялық шығу | ■ Өрт шүмек |
| ☎ Телефон | ☑ Өрт дабылқакыш |
| ☒ Дәрікхұты | 📹 Бейнебақылау камерасы |
| ☒ Терезе | → Эвакуациялық бағытқа жүту |
| ● Ескі | |
| ● Сіз мына беттесіз | |

Өрт жағдайындағы әрекеттер

1. ☎ 101 телефонна хабар беру
- Нысанның мекен-жайы
- Өрт пайда болған орын
- Өз аты-жөні
2. → Адамдарды көшіру
- Қозғалыс бағытының белгілеріне қарай беттеңіз
- Зардап тәжірибелері өзімен бірге алып шығу
3. 📹 Мүмкіндікке қарай өрт сөндіру тәсілдерін қолдану
- Өртке қарсы қорғаныс құралдарын қолдану
- Қажет болған жағдайда белгімені тоқтатып алыраты